



**Прокуратура
Российской Федерации**

**Прокуратура
Чеченской Республики**

**Шатойская
межрайонная прокуратура**

ул. С. Гугаева, д. 3, с. Шатой
Чеченская Республика, 366400

Заведующему МБДОУ «Детский сад
№ 1 «Теремок» Итум-Калинского
муниципального района
Чеченской Республики

Магамадовой З.С.

ЧР, Итум-Калинский район, с.
Ушкалой, ул. К.Зурабова, 20.

20.09.22 № 7-16-22

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
требований законодательства
в жилищно-коммунальной сфере

Шатойской межрайонной прокуратурой проведен анализ исполнения муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 1 «Теремок» (далее – Учреждение) требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере, в ходе которой выявлены нарушения, требующие принятия мер к их незамедлительному устранению.

В соответствии с пунктом 9 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон № 190-ФЗ) потребитель тепловой энергии это – лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления.

Проверка готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии осуществляется в целях определения их соответствия требованиям, установленным правилами оценки готовности к отопительному периоду, в том числе готовности их теплопотребляющих установок к работе, а также в целях определения их готовности к обеспечению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления, отсутствию задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (часть 6 статьи 20 Федерального закона № 190-ФЗ).

В силу пункта 2 части 2 статьи 4 Федерального закона № 190-ФЗ приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 утверждены Правила оценки готовности к отопительному периоду (далее – Правила).

Пунктами 9 и 10 Правил предусмотрено обязательное составление паспорта готовности к отопительному периоду по каждому объекту. Сроки выдачи паспортов определяются руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии.

Отсутствие паспорта готовности образовательного учреждения к осенне-зимнему сезону, содержащего, в том числе сведения об исправности системы отопления и газопотребляющего оборудования, создает предпосылки к срыву образовательного процесса в отопительный период.

Согласно пункту 124.17. правил организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.12.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», техническое состояние тепловой сети потребителя, по которой осуществляется поставка (передача) тепловой энергии (мощности), считается надлежащим при соблюдении одновременно следующих условий:

- наличие у потребителя паспорта готовности к отопительному периоду, выданного на соответствующий отопительный период;
- наличие акта проведения испытаний трубопроводов на прочность и плотность, подтверждающего удовлетворительные результаты испытаний на участке тепловой сети потребителя между точкой поставки и точкой учета.

Статьей 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон № 116-ФЗ) закреплено, что промышленная безопасность опасных производственных объектов это - состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.

В соответствии с пунктом «б» части 2 Приложения № 1 Федерального закона № 116-ФЗ к категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 мегапаскала, в том числе воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия.

Проведенным анализом установлено, что вопреки требованиям вышеперечисленных законов должностными лицами Учреждения не приняты меры по составлению паспорта готовности к отопительному периоду.

Эксплуатация в детском саду, являющимся объектом общественного назначения, опасного производственного объекта, без составления паспорта готовности к отопительному периоду, влечет за собою угрозу причинения вреда жизни и здоровья неограниченного круга лиц.

Выявленные нарушения стали возможными по причине недобросовестного и формального отношения работника Учреждения к исполнению своих должностных обязанностей, а также отсутствия должного контроля со стороны руководства.


В целях устранения указанных нарушений законов предлагается незамедлительно составить и утвердить паспорт готовности к отопительному периоду. Одновременно целесообразно проведение учебно-методического семинара с сотрудниками, задействованными в реализации исследуемого законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 7, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя межрайонной прокуратуры и принять действенные меры к устранению допущенных нарушений федерального законодательства, причин и условий, им способствующих, и недопущению их впредь.
2. Незамедлительно принять меры по составлению и утверждению паспорта готовности к отопительному периоду, а также провести учебно-методический семинар с работниками, задействованными в реализации исследуемого законодательства.
3. По выявленным фактам нарушения законов организовать проверку, по итогам которой решить вопрос об ответственности должностных лиц и иных виновных должностных лиц Учреждения.
4. О результатах рассмотрения акта прокурорского реагирования сообщить в межрайонную прокуратуру в месячный срок со дня его вынесения с приложением к ответу копии приказа о наказании виновных.

Заместитель межрайонного прокурора
советник юстиции

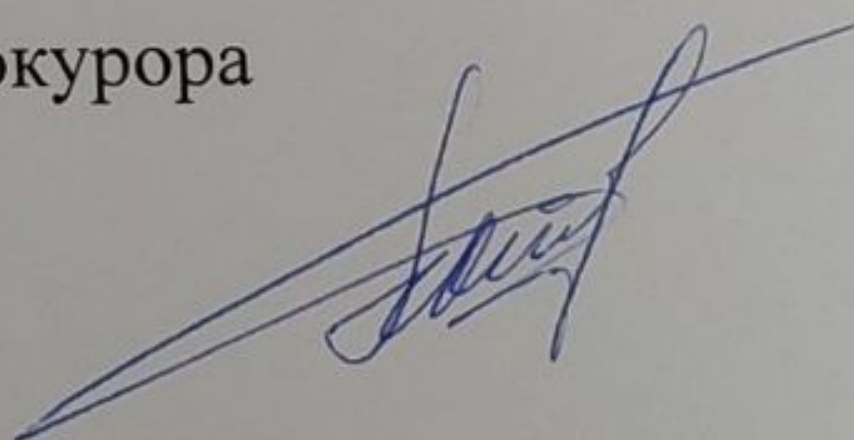

Р.А.-Х. Джамалханов

МУ «ОДО Итум-Калинского
муниципального района»
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«ДЕТСКИЙ САД № 1 «ТЕРЕМОК»
С.УШКАЛОЙ
ИТУМ-КАЛИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
(МБДОУ «Детский сад №1 «Теремок»
с.Ушкалой Итум-Калинского муниципального
района»)

Ушкаловская ул., 43. с. Ушкалой,
Итум-Калинский муниципальный район, ЧР, 366404;
тел.: (938)021-60-71; e-mail: magamadova2140@gmail.com
ОКПО 19517289; ОГРН 1172036005994;
ИНН/КПП 20028000935/202801001

МУ «Итон-Кхаьлла муниципальни
к1оштан ШДО»
Муниципальни бюджетни школал
хьалхарчу дешаран учреждени
«ИТОН-КХАЬЛЛАН
МУНИЦИПАЛЬНИ К1ОШТАН
Ч1ИННАХ ЮЪРТАН
БЕРИЙН БЕШ №1 «ТЕРЕМОК»
(МБШДУ «Итон-Кхаьлла
муниципальни к1оштан Итон-Кхаьлла
юьртан берийн беш №1 «Теремок»)
Ушкаловская ул., 43, Ч1иннах ю.
Итон-Кхаьлла муниципальни к1ошт, ЧР, 366404;
тел.: (938)021-60-71; e-mail: magamadova2140@gmail.com
ОКПО 19517289; ОГРН 1172036005994;
ИНН/КПП 20028000935/202801001

30.09.2022 № 47
На № _____ от _____

Заместителю Шатойского
межрайонного прокурора
советнику юстиции

Р.А-Х.Джамалханову


На Ваше представление от 20.09.2022 № 7-16-2022 «Об устранении нарушений требований законодательства в жилищно -коммунальной сфере» сообщаем; что представление рассмотрено на совещании с работниками МБДОУ «Детский сад № 1 «Теремок» с участием помощника межрайонной прокуратуры Абубакарова Д.Р.

По результатам рассмотрения представления МБДОУ «Детский сад № 1 «Теремок» приняты действенные меры к устранению допущенных нарушений законов.

Утвержден паспорт готовности к отопительному периоду а также проведен учебно-методический семинар с работниками.

Ответственное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности (выписка из приказа прилагается).

Заведующий

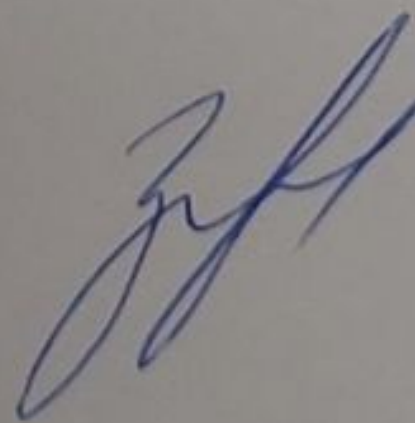

З.С.Магамадова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ИТУМ-КАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 1 «Теремок» с. Ушкалой Итум-Калинского муниципального района»
(МБДОУ «Детский сад № 1 «Теремок» с. Ушкалой»)

МУНИЦИПАЛЬНИ УЧРЕЖДЕНИ «ИТОН-КХАЬЛЛАН МУНИЦИПАЛЬНИ
КІОШТАН ШКОЛАЛ ХЪАЛХАРА ДЕШАРАН УРХАЛЛА»
Итон-Кхаьллан муниципальни кІоштан ЧІиннах
эвланшколалхъалхарадешаран муниципальни бюджетни учреждени «Берийнбеш № 1
«Теремок»
(МБШХЪДУ «ЧІиннах эвланберийнбеш № 1 «Теремок»)

П Р И К А З

30.09.2022г.


№ 02

«О привлечении к дисциплинарной ответственности»

На основании ст. 192 ТК РФ и представления Шатойской межрайонной прокуратуры от 20.09.2022 № 7-16-2022 «Об устранении нарушений требований законодательства в жилищно - коммунальной сфере» завхозу – Салуеву И.М. объявить замечание.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий

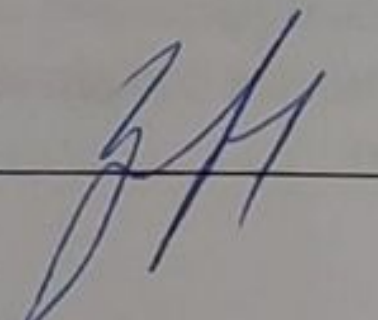

/ З.С.Магамадова /
ф.и.о

С приказом ознакомлен (а)



ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2022/2023 гг.

Выдан Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №1 "Теремок" с. Ушкалой Итум-Калинского муниципального района"



(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующего объекта, по которому проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №1 "Теремок" с. Ушкалой Итум-Калинского муниципального района"

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от "15" сентября 2022 г. №20

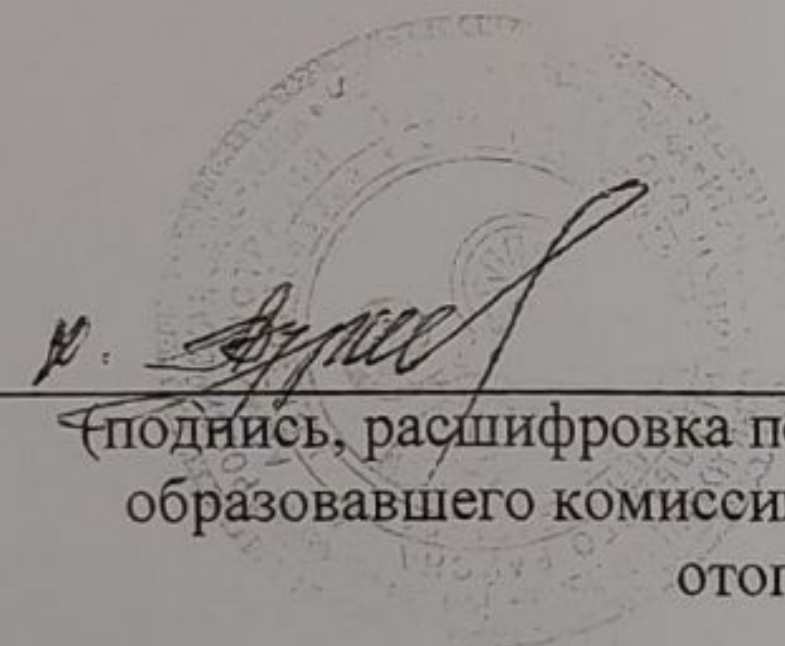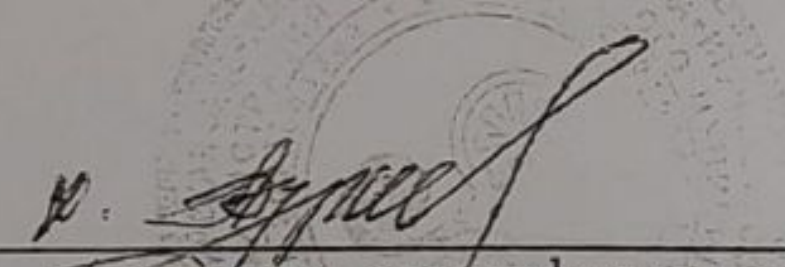

Бурсагов Хоза Абдулхамидович

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)